


MONTERINGSVEJLEDNING TIL HF ROTTESIKRING I METERBRØNDE



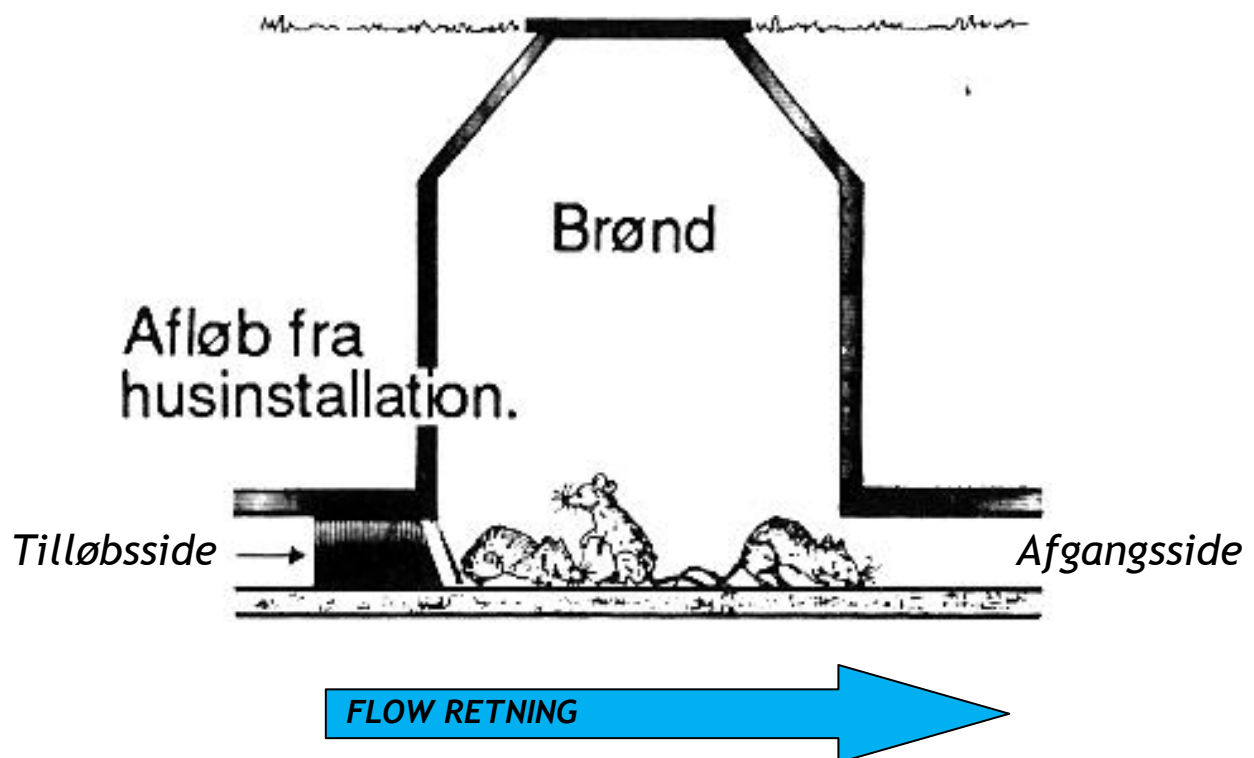

Godkendelse
VA 2.99/17767

Udstedt: 2011.07.06

Gyldig til: 2014.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:

H.F. Hansens Maskinfabrik ApS
Elsenbakken 3
3600 Frederikssund
Telefon: 47 31 11 42
Telefax: 47 31 11 48

Rottespærre i rense- og inspektionsbrønd og meterbrønd
HF ROTTESIKRING
dim. 110, 160 og 200 mm

FABRIKAT:

H.F. Hansens Maskinfabrik ApS,
Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottespærren monteres i tilløbsledningen i rense- og inspektionsbrønd eller Meterbrønd efter fabrikantens anvisninger.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke:
HF ROTTESIKRING
- Dimension:
110, 160 eller 200 mm
- Godkendelsesmærke:

Rottespærren monteres, så den er let tilgængelig for optagning fra terrænniveau eller i meterbrønd ved rensning eller inspektion. For eftermontering og optagning i rense- og inspektionsbrønd anvendes specialværktøj.

Rensning af rottespærren skal foretages i henhold til fabrikantens anvisning evt. ved anvendelse af specialværktøj.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren består af en ringformet profil for montage i et PVC-kloakrør \varnothing 110, \varnothing 160 mm og \varnothing 200 mm samt for 4", 6" og 8" betonrør. På en tværsnit er ophængt 2 klapper, en stor og en lille, som spærre for rotter.

Klappene tillader passage af mindre vandstrømme, men åbner ved større vandstrømme eller emner.

TEKNISKE DATA:

Rense- og inspektionsbrønd	Rottespærretype	Rørdimension
\varnothing 315 mm	110	110 mm PVC
	160	160 mm PVC
\varnothing 425 mm	110	110 mm PVC
	160	160 mm PVC

Betonbrønd	Rottespærretype	Rørdimension
\varnothing 1 m	110	4" Beton
	160	6" Beton
	200	8" Beton
	110	110 mm PVC
	160	160 mm PVC
	200	200 mm PVC

Rottesikring til tilløbssiden af brønden.




Rottesikringen placeres i tilløbsrøret i kloakken og fastmonteres ved, at skubbe rottesikringen ind i røret. Kilen i top skal sikre, at rottesikringen sidder i spænd og presses ned mod bunden af røret.

Det anbefales, at rottesikringen en gang årligt inspiceres -og fjernes ved spuling af brønd.

Fås fra lager i nedenstående dimensioner:

Vvs. nr.	HF. nr.	Produkt beskrivelse
154362-110	1070	Til 110mm pvc rør
154362-160	1071	Til 160mm pvc rør
154362-200	1072	Til 200mm pvc/ 8"betonrør
154361-110	1073	Til 4" beton rør
154361-160	1074	Til 6" betonrør

Rottesikring til afgangssiden af brønden.

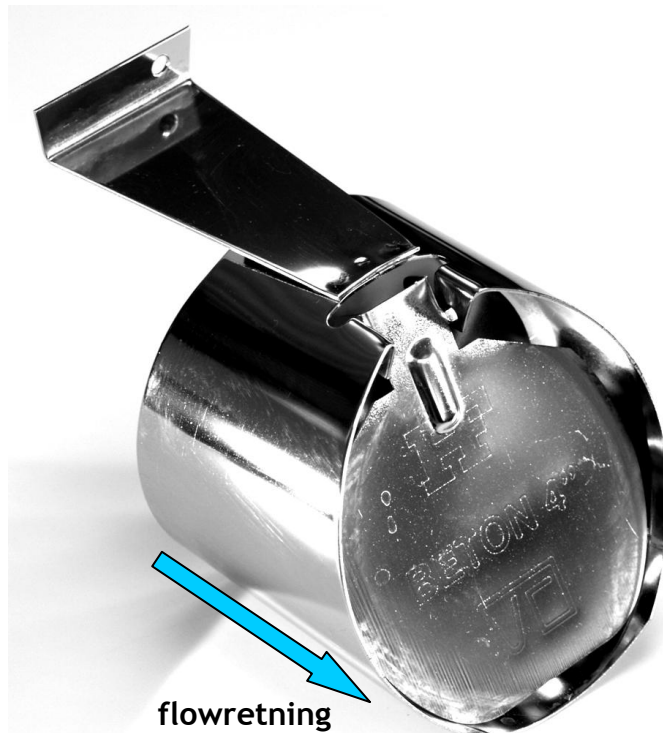

Rottesikringen placeres i afgangsrøret i kloakken og fastmonteres ved, at skubbe rottesikringen ind i røret. Kilen i top skal sikre, at rottesikringen sidder i spænd og presses ned mod bunden af røret.

Det anbefales, at rottesikringen en gang årligt inspiceres -og fjernes ved spuling af brønd.

Fås fra lager i nedenstående dimensioner:

Vvs. nr.	HF. nr.	Produkt beskrivelse
154365-110	1370	Til 110mm pvc rør
154365-160	1371	Til 160mm pvc rør
154365-200	1372	Til 200mm pvc/8"betonrør
154366-110	1373	Til 4" beton rør
154366-160	1374	Til 6" betonrør